

3

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЬЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"

Шумилинское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 203/1490-11199
о государственной регистрации

По заявлению от 29 апреля 2022 года № 713/22:1490

в отношении капитального строения с инвентарным номером
203/С-20321, расположенного по адресу: Витебская обл.,
Шумилинский р-н, Ловжанский с/с, вблизи д.Плиговки, протяженность
— 614.2 м., назначение — Сооружение специализированное
коммунального хозяйства, наименование — сеть теплоснабжения


произведена государственная регистрация:

1. перехода права собственности на капитальное строение,
правообладатель — юридическое лицо, резидент Республики Беларусь
Открытое акционерное общество "Полоцкий молочный комбинат"
(форма собственности — частная);
2. прекращения права хозяйственного ведения на капитальное
строение, правообладатель — юридическое лицо, резидент Республики
Беларусь Производственное унитарное предприятие "Витебский
комбинат хлебопродуктов".

Приложение: нет.

Примечание: нет.

Свидетельство составлено 04 мая 2022 года
Регистратор Корнекова Дина Сергеевна 1490

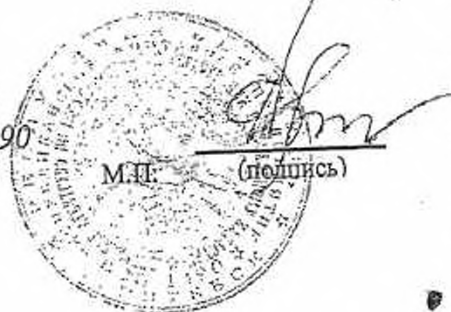

А.М. Корнекова

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на сооружение

составлен по состоянию на «03» декабря 2009 г.

РУП «Витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру»
(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование Сеть теплоснабжения

Назначение Сооружение специализированное коммунального хозяйства

Инвентарный номер _____

Адрес (местонахождение) Республика Беларусь, Витебская обл., Шумилинский
р-н, Ловжанский с/с, в 1 км. западнее д. Плиговки 2

Геокод X= 6129022,2 Y=3159889,7

Паспорт составил

Дата составления

Паспорт проверил

Дата проверки

Уполномоченное

должностное лицо Директор
(должность)

(подпись)

«17» декабря 2009 г.

(подпись)

«17» декабря 2009 г.

(подпись)

Ю.Р. Насонов

(инициалы, фамилия)

В.А. Богачёв

(инициалы, фамилия)

Л.С. Яковлев

(инициалы, фамилия)



Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

«__» _____ 20__ г. Изменений нет _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Уполномоченное должностное лицо

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«__» _____ 20__ г. Изменений нет _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.


Уполномоченное должностное лицо

(подпись)

(инициалы, фамилия)


М.П.

1. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

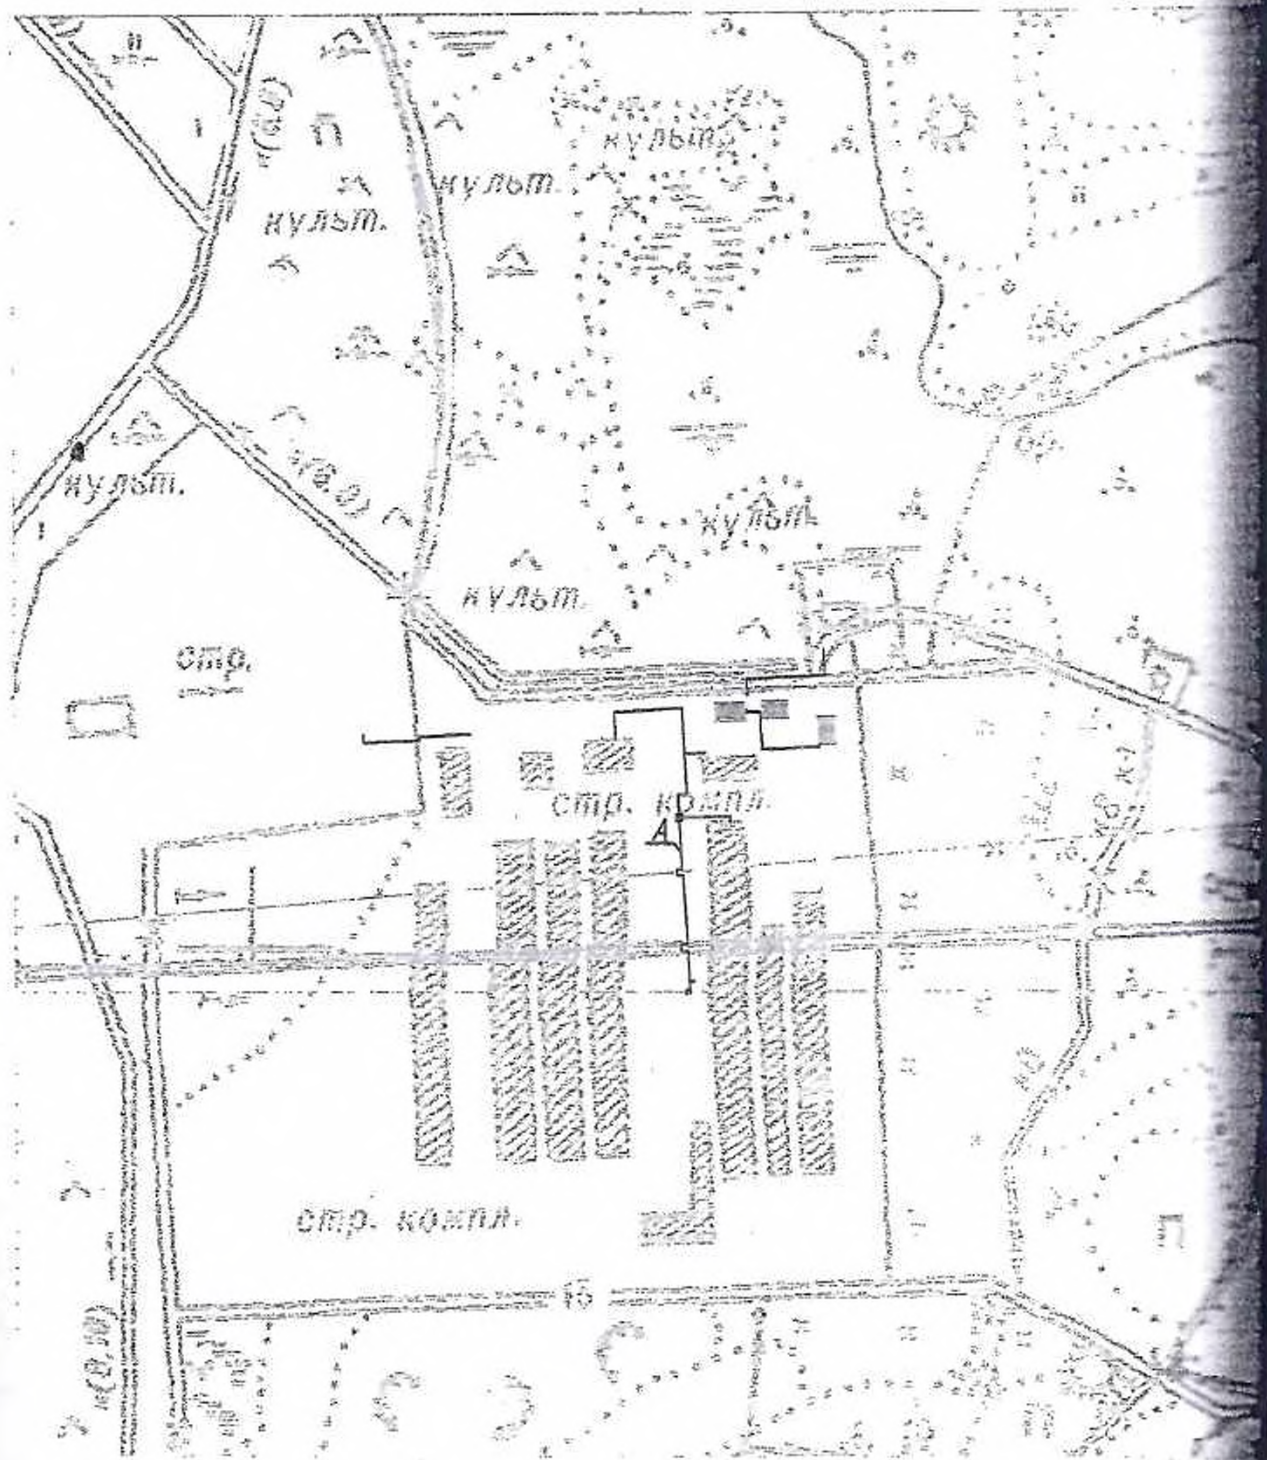

Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

-  - трубопровод сети теплоснабжения
-  - геокод

координаты геокода: $x=6129022,2$ $y=3159889,7$

А.Н. Вурманов

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ

Литера	Наименование
А	Трубопровод сети теплоснабжения
Б	Трубопровод сети горячего водоснабжения

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИИ

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Местоположение	Республика Беларусь, Витебская обл., Шумилинский р-н, Ловжанский с/с, в 1 км. западнее д. Плиговки 2
Дата ввода в эксплуатацию	1993
Общее количество составных элементов	2
Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов)	225882500001000034
Протяжённость, м	614,2
Вид	водяная тепловая сеть
Источник	Собственная электрокотельная
Колодцев, камер, шт.	-
Вид стоимости	нет сведений
Стоимость, руб.	-
Износ, %	64

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ (СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ

4.1. А – Трубопровод сети теплоснабжения

4.1.1. – Трубопровод подающий

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Местоположение	УЗ-1-УЗ-2-УЗ-3
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	90,4
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х76
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жёстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	наружная стена электрокотельной-УЗ-4
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах

Средняя высота прокладки, м

0,5

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

91,7

Материал

сталь

Диаметр, мм

1x273

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-4-УЗ-11

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный на
железобетон -
ных опорах

Средняя высота прокладки, м

6,0

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

25,6

Материал

сталь

Диаметр, мм

1x76

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-5-наружная
стена ветпункта

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный на
железобетон -
ных опорах

Средняя высота прокладки, м

0,5

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

51,1

Материал

сталь

Диаметр, мм

1х42

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
оберткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-5-наружная
стена рампы

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный

Средняя высота прокладки, м

1,5

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

2,6

Материал	сталь
Диаметр, мм	1х42
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

Местоположение	УЗ-6-УЗ-7
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	5,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	19,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х57
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

Местоположение	УЗ-7-наружная стена пожарного депо
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный
Средняя высота прокладки, м	3,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	1,6
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х57
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жесьюю
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64

Местоположение	УЗ-7-УЗ-8
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	1,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	5,0
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х45

Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-9-УЗ-10
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	72,4
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х45
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

Местоположение	УЗ-4-УЗ-12-УЗ-13-наружная стена свинарника
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	189,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х273
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жёстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-14-наружная стена свинарника
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	7,9
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х273

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-13-наружная
стена
кормосмесителя

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный

Средняя высота прокладки, м

0,5

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

3,0

Материал

сталь

Диаметр, мм

1x57

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

И. И. Ветров

Местоположение	УЗ-12-наружная стена нежилого здания
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	29,8
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жёстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

4.1.2. – Трубопровод обратный

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Местоположение	УЗ-1-УЗ-2-УЗ-3
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	90,4
Материал	сталь

Диаметр, мм	1x76
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	наружная стена электростанции-УЗ-4
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	91,7
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x273
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

Местоположение	УЗ-4-УЗ-11
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	6,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	25,6
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х76
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жёстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод действующий
Местоположение	УЗ-5-наружная стена ветпункта
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	51,1
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х42

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-5-наружная
стена рампы

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный

Средняя высота прокладки, м

1,5

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

2,6

Материал

сталь

Диаметр, мм

1х42

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-6-УЗ-7

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный на
железобетон -
ных опорах

Средняя высота прокладки, м	5,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	19,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x57
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-7-наружная стена пожарного депо
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный
Средняя высота прокладки, м	3,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	1,6
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x57
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70

Износ, %	64
Местоположение	УЗ-7-УЗ-8
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	1,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	5,0
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х45
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жесьюю
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-9-УЗ-10
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	72,4
Материал	сталь

Диаметр, мм	1x45
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-4-УЗ-12-УЗ- 13-наружная стена свинарника
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	189,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x273
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

Местоположение	УЗ-14-наружная стена свинарника
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	7,9
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х273
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-13-наружная стена кормосмесителя
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	3,0
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х57

Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-12-наружная стена нежилого здания
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	29,8
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

4.1.3. - Опора

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>подвижная</i>
Размеры, м	<i>1,2x0,4</i>
Высота, м	<i>0,6</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>196</i>

Тип	<i>неподвижная</i>
Размеры, м	<i>1,2x0,4</i>
Высота, м	<i>0,6</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>4</i>

Тип	<i>подвижная</i>
Размеры, м	<i>1,8x0,5</i>
Высота, м	<i>0,6</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>51</i>

Тип	<i>неподвижная</i>
Размеры, м	<i>1,8x0,5</i>
Высота, м	<i>0,6</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>4</i>

Тип	<i>неподвижная</i>
Размеры, м	<i>0.4x0.4</i>
Высота, м	<i>5,3</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>2</i>

Тип	<i>неподвижная</i>
Размеры, м	<i>0.4x0.4</i>
Высота, м	<i>5,0</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>14</i>

Тип	<i>неподвижная</i>
Размеры, м	<i>0.4x0.4</i>
Высота, м	<i>4,6</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>2</i>

Тип	<i>неподвижная</i>
Размеры, м	<i>0.3x0.3</i>
Высота, м	<i>1,8</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>1</i>

4.1.4. – Пролётное строение

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Длина, м	<i>11,5</i>
Высота, м	<i>0,8</i>
Материал	<i>железобетон</i>
Количество, шт.	<i>7</i>

Длина, м	7,5
Высота, м	0,8
Материал	железобетон
Количество, шт.	1

Длина, м	6,0
Высота, м	0,8
Материал	железобетон
Количество, шт.	1

1.1.5. - Компенсатор

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	2x273
Количество, шт.	1
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	2x76
Количество, шт.	2
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	2x57
Количество, шт.	1
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	2x45
Количество, шт.	1

Тип	<i>П-образный вертикальный</i>
Диаметр, мм	<i>2x42</i>
Количество, шт.	<i>1</i>

Тип	<i>П-образный вертикальный</i>
Диаметр, мм	<i>2x32</i>
Количество, шт.	<i>1</i>

Тип	<i>П-образный горизонтальный</i>
Диаметр, мм	<i>2x273</i>
Количество, шт.	<i>2</i>

4.1.6. - Запорно-регулирующая арматура

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Тип	<i>задвижка</i>
Привод	<i>механический</i>
Материал	<i>сталь</i>
Диаметр, мм	<i>200</i>
Количество, шт.	<i>4</i>

Тип	<i>задвижка</i>
Привод	<i>механический</i>
Материал	<i>сталь</i>
Диаметр, мм	<i>80</i>
Количество, шт.	<i>2</i>

Тип	<i>задвижка</i>
Привод	<i>механический</i>

Материал	сталь
Диаметр, мм	50
Количество, шт.	4

4.2. Б – Трубопровод сети горячего водоснабжения

2.1. – Трубопровод подающий

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Местоположение	УЗ-1-УЗ-2
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	79,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х45
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жёстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	наружная стена электрокотельной-УЗ-4
Год прокладки	1993

Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	91,7
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x125
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жесстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-4-УЗ-11
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	6,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	25,6
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x42
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жесстью

Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-5-наружная стена ветпункта
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	51,1
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-5-УЗ-6
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-

И. В. Беляев

Протяжённость, м	24,5
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-6-УЗ-7
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	5,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	19,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64

Примечание	<i>трубопровод недействующий</i>
Местоположение	<i>УЗ-7-наружная стена пожарного депо</i>
Год прокладки	<i>1993</i>
Способ прокладки	<i>надземный</i>
Средняя высота прокладки, м	<i>3,0</i>
Линий, шт.	<i>-</i>
Протяжённость, м	<i>1,6</i>
Материал	<i>сталь</i>
Диаметр, мм	<i>1х32</i>
Материал изоляции	<i>минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью</i>
Толщина изоляции, мм	<i>70</i>
Износ, %	<i>64</i>
Местоположение	<i>УЗ-4-УЗ-12-УЗ- 13-наружная стена свинарника</i>
Год прокладки	<i>1993</i>
Способ прокладки	<i>надземный на железобетон - ных опорах</i>
Средняя высота прокладки, м	<i>0,5</i>
Линий, шт.	<i>-</i>
Протяжённость, м	<i>189,3</i>
Материал	<i>сталь</i>

Диаметр, мм	1110
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-14-наружная стена свинарника
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	7,9
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с оберткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

2.2. – Трубопровод обратный

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Местоположение	УЗ-1-УЗ-2
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	79,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х32
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жёстью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	наружная стена электрокотельной-УЗ-4
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетонных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	91,7

В. В. Ветухин

Материал	сталь
Диаметр, мм	1х89
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий
Местоположение	УЗ-4-УЗ-11
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	6,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	25,6
Материал	сталь
Диаметр, мм	1х42
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64
Примечание	трубопровод недействующий

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-6-УЗ-7

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный на
железобетон -
ных опорах

Средняя высота прокладки, м

5,0

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

19,3

Материал

сталь

Диаметр, мм

1x25

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение	УЗ-7-наружная стена пожарного депо
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный
Средняя высота прокладки, м	3,0
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	1,6
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x25
Материал изоляции	минераловатные плиты с обверткой из стеклопластика покрытые оцинкованной жестью
Толщина изоляции, мм	70
Износ, %	64

Местоположение	УЗ-4-УЗ-12-УЗ- 13-наружная стена свинарника
Год прокладки	1993
Способ прокладки	надземный на железобетон - ных опорах
Средняя высота прокладки, м	0,5
Линий, шт.	-
Протяжённость, м	189,3
Материал	сталь
Диаметр, мм	1x108

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

Местоположение

УЗ-14-наружная
стена свинарника

Год прокладки

1993

Способ прокладки

надземный на
железобетон -
ных опорах

Средняя высота прокладки, м

0,5

Линий, шт.

-

Протяжённость, м

7,9

Материал

сталь

Диаметр, мм

1x25

Материал изоляции

минераловатные
плиты с
обверткой из
стеклопластика
покрытые
оцинкованной
жестью

Толщина изоляции, мм

70

Износ, %

64

Примечание

трубопровод
недействующий

В.И. Суржиков

4.2.3. - Компенсатор

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	1x45; 1x32
Количество, шт.	1
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	2x42
Количество, шт.	1
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	1x32; 1x25
Количество, шт.	3
Тип	П-образный вертикальный
Диаметр, мм	1x133; 1x108
Количество, шт.	1
Тип	П-образный горизонтальный
Диаметр, мм	1x133; 1x108
Количество, шт.	2

4.2.4. - Запорно-регулирующая арматура

Наименование характеристики и её единица измерения	Значение характеристики
Тип	зadвижка
Привод	механический
Материал	сталь
Диаметр, мм	150
Количество, шт.	1
Тип	зadвижка
Привод	механический
Материал	сталь
Диаметр, мм	100
Количество, шт.	1
Тип	зadвижка
Привод	механический
Материал	сталь
Диаметр, мм	50
Количество, шт.	1
Тип	вентиль
Привод	механический
Материал	сталь
Диаметр, мм	32
Количество, шт.	3

А.И. Бурдаков

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ

приложение №1:

План сооружения М 1:500 (листов - 1)

приложение №2:


Фотографии сооружения и его составных элементов (листов - 1)

количество листов технического паспорта "20"


подпись исполнителя




Фотографии сооружения и его составных элементов

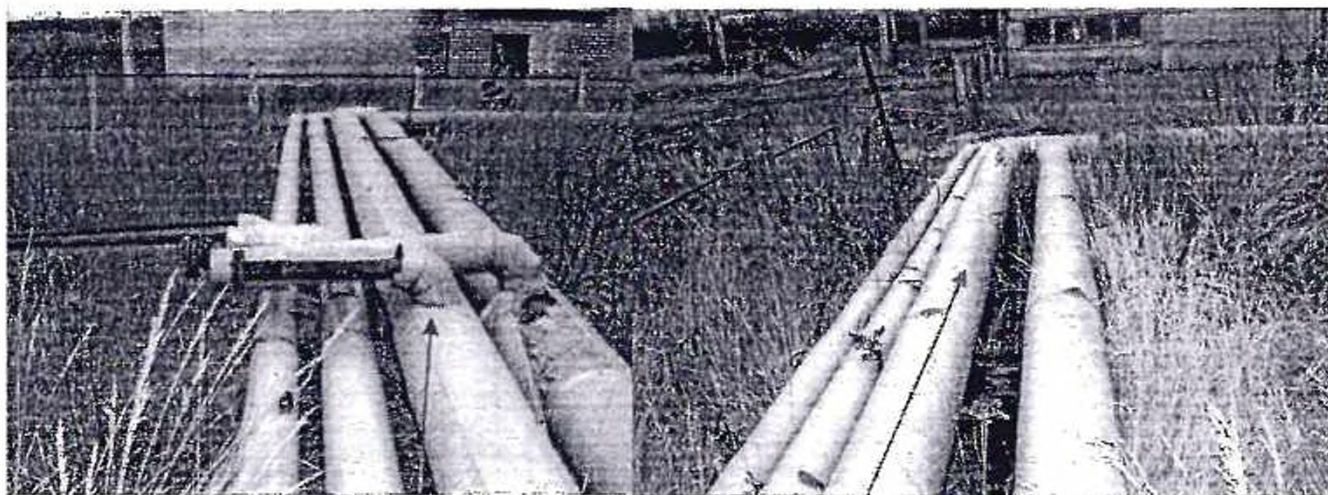

надземная тепловая сеть

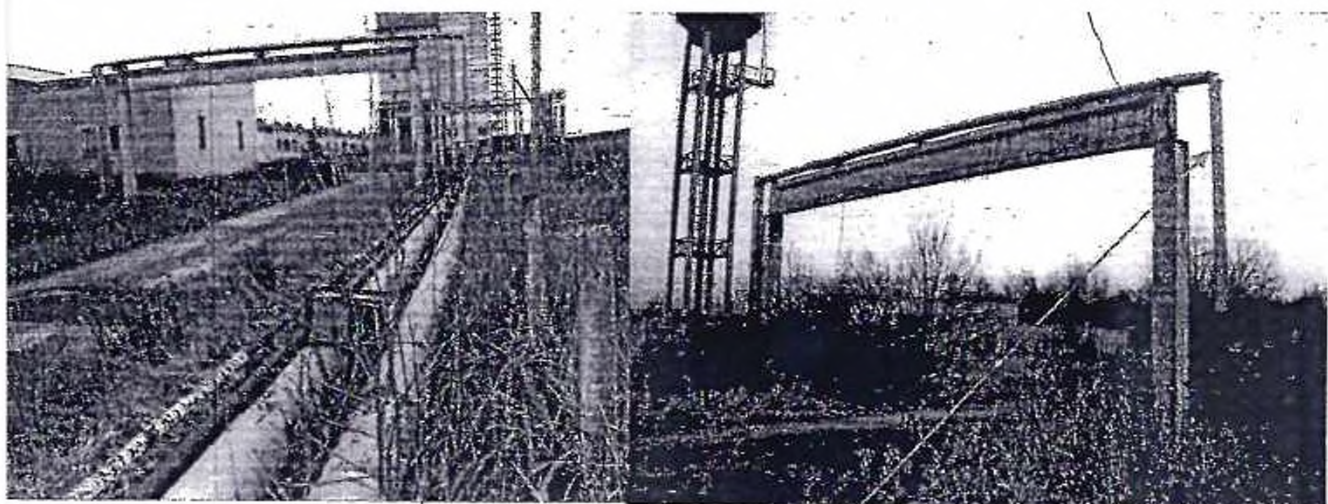

надземная тепловая сеть

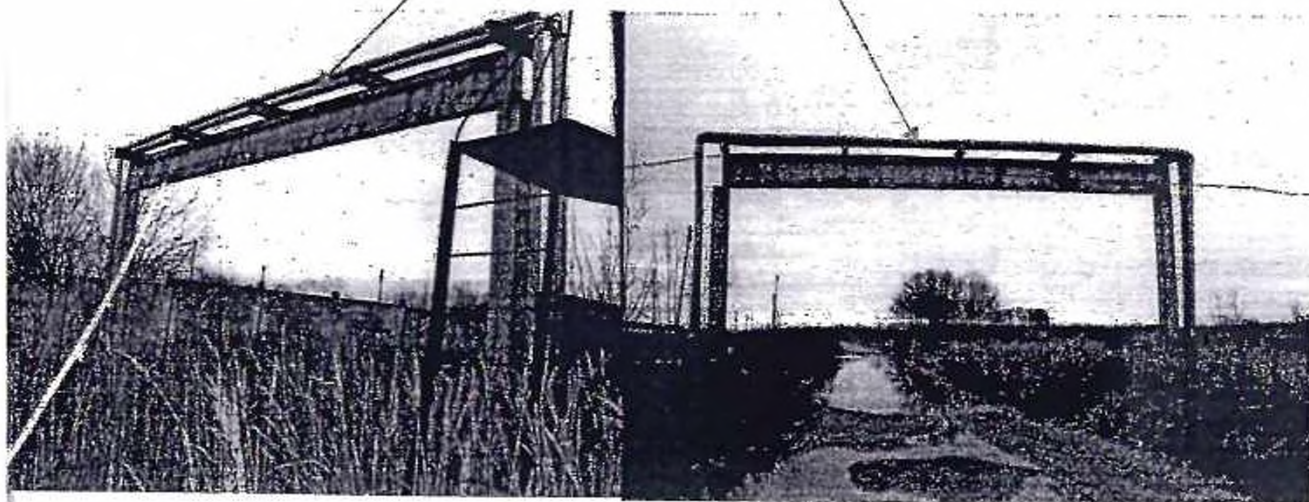

А.И. Бурдаков